


http://130.149.60.45/~farbmetrik/LG81/LG81L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG81/LG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

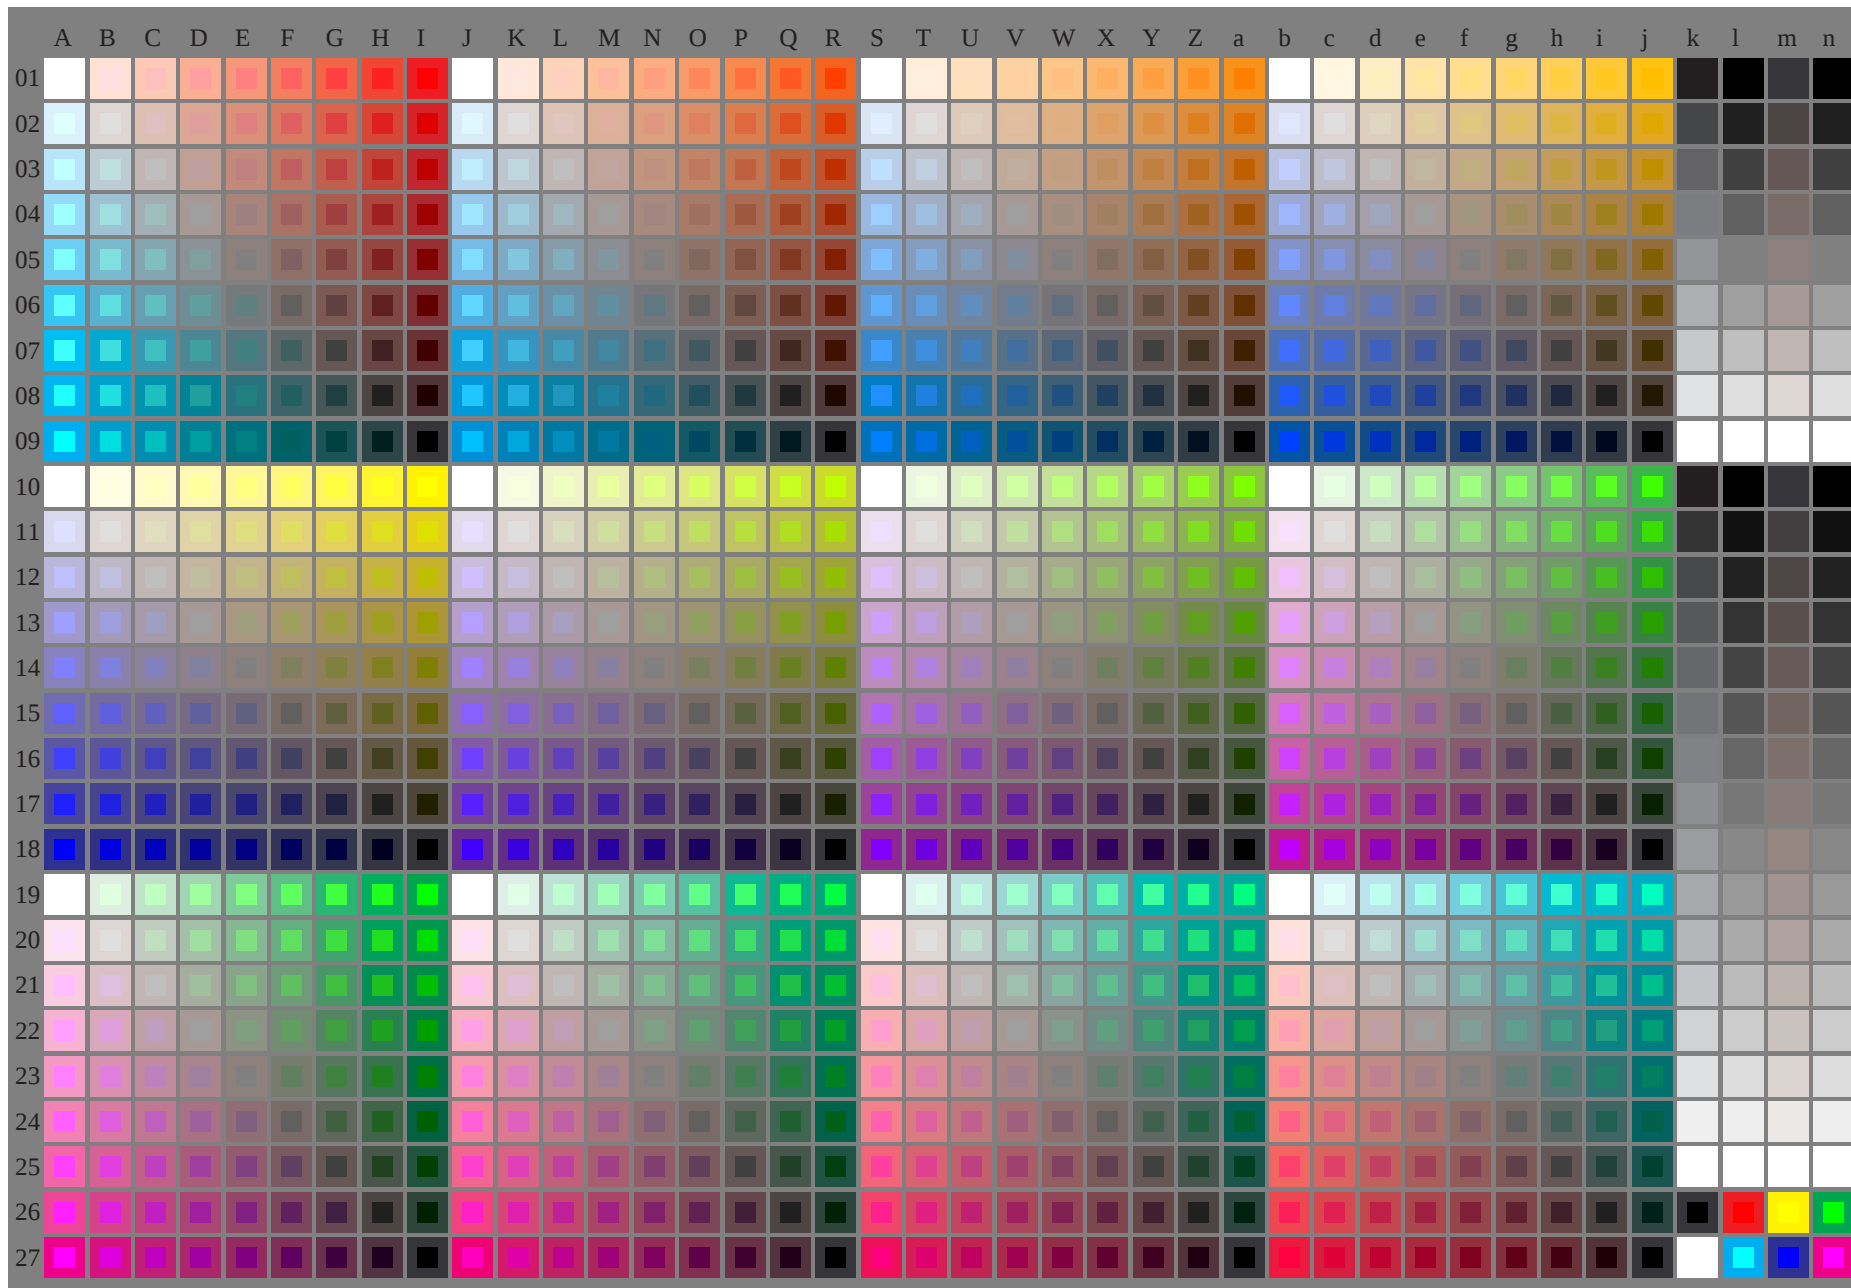

LG810-7N, 1/3, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $\text{cmy0} + \text{rgb}(\text{A_j} + \text{k26_n27}), 000\text{n}(\text{k}), \text{w}(\text{l}), \text{nnn0}(\text{m}), \text{www}(\text{n}), \text{colorm} = 0, \text{separation} = \text{A}$

TUB-Prüfvorlage LG81; Farbmetrik-System O, Seite 1/3
40x27=1080 Farben zur Messung: $\text{cmy0}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$ Eingabe: $\text{cmy0}/000\text{n}/\text{w}/\text{nnn0}/\text{www}$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG81/LG81L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta